



## РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

Стаен климатик Daikin



FTXP50M2V1B  
FTXP60M2V1B  
FTXP71M2V1B

FTXF20A2V1B  
FTXF25A2V1B  
FTXF35A2V1B  
FTXF50A2V1B  
FTXF60A2V1B  
FTXF71A2V1B

ATXF50A2V1B  
ATXF60A2V1B  
ATXF71A2V1B

Ръководство за монтаж  
Стаен климатик Daikin

Български

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-KONFORMITÄTSEKLERING  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

### Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 02 03 04 05 06 07 08

### FTXP50M2V1B, FTXP60M2V1B, FTXP71M2V1B,

- 01 02 03 04 05 06 07 08

### EN60335-2-40,

- 01 02 03 04 05 06 07 08

- 01 02 03 04 05 06 07 08

- 01\*\* 02\*\* 03\*\* 04\*\* 05\*\* 06\*\*

\*\*\*DfCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

- 09 10 11 12 13 14 15 16

- 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

### Low Voltage 2014/35/EU Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU Machinery 2006/42/EC

- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- 11\*\* 12\*\* 13\*\* 14\*\* 15\*\* 16\*\* 17\*\* 18\*\*

CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITA'  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITA'

- 17 18 19 20 21 22 23 24 25

- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

- 01 02 03 04 05 06 07 08 09

- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

- 19\*\* 20\*\* 21\*\* 22\*\* 23\*\* 24\*\* 25\*\*

3P511700-8C



Yasuto Hiraoka  
Managing Director  
Pilsen, 3rd of December 2018

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**  
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,  
Czech Republic







CE-DECLARACIONE DE CONFORMITATE  
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ  
CE-CONFORMITÄTSPRÄCHUNG  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ  
CE-ДІЯРИЗНІ СВИДОЦТВА  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ

**Daikin Industries Czech Republic s.r.o.**

- 01 deklares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates;
- 02 erklärt auf seine alleinige Verantwortung die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist;
- 03 déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration;
- 04 verklaart hierop op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
- 05 deklares bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
- 06 об'являє свою єдину відповідальність за кондиціонери повітря, до яких стосується ця декларація;
- 07 δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το πρότυπο των κλιματιστικών μονοτύπων στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση;
- 08 deklares sob sua exclusiva responsabilidad que os modelos de ar condicionado a que esta declaración se refiere;

FTXP50L2V1B, FTXP60L2V1B, FTXP71L2V1B, FTXF71A2V1B,

CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITATE  
CE-ZABEHLIENHO-CERTIFIKAT  
CE-OVERENSSTEMMELSESKERTELING  
CE-FÖRSÄKRING-OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
CE-ERKLÄRUNG OM SAMSVAR  
CE-ILMOITUS YHTEENMUKAISUDESTA  
CE-PROHLÁŠENÍ SHODY  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ

- 09 заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление;
- 10 deklares under egen ansvar, at klimaanlægsmødelene, som denne erklæring vedrører;
- 11 deklares under eget ansvar, at luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration mätar ut:
- 12 erklærer et tilsvarende ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres af denne deklaration, mæler som:
- 13 ilmoittaa yksinomaan omalta vastuultaan, että tähän ilmoituksen liitettyjen imastonmittausten mallit:
- 14 prohlásuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje;
- 15 δηλώνει υπό αποκλειστική ευθύνη του ορισμένου τύπου μονοτύπων κλιματιστικών, για τους οποίους αφορά το παρόν ανακοινωθέν;
- 16 teljes felelősséggel bejelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre érvényes ez a nyilatkozat vonatkozik;

- 17 deklares na własną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja;
- 18 deklares under eget ansvar, at klimaanlægsmødelene, som denne erklæring vedrører;
- 19 deklares under eget ansvar, at luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration mätar ut:
- 20 erklærer et tilsvarende ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres af denne deklaration, mæler som:
- 21 ilmoittaa yksinomaan omalta vastuultaan, että tähän ilmoituksen liitettyjen imastonmittausten mallit:
- 22 prohlásuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje;
- 23 δηλώνει υπό αποκλειστική ευθύνη του ορισμένου τύπου μονοτύπων κλιματιστικών, για τους οποίους αφορά το παρόν ανακοινωθέν;
- 24 teljes felelősséggel bejelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre érvényes ez a nyilatkozat vonatkozik;

CE-IZJAVA SHODNOSTI  
CE-KASTAVUSDEKLARACIJA  
CE-VYHLÁŠENIE SHODY  
CE-UJUNLUK BEYANI  
CE-IZJAVA SHODNOSTI  
CE-KASTAVUSDEKLARACIJA  
CE-VYHLÁŠENIE SHODY  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ

CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ  
CE-DECLARAZIONE DE CONFORMITÀ

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 02 deriven følgende Norm(en) eller anden anden Normdokument eller -dokumentation entsvarende til disse Erklæring bestemte ist;
- 03 sont conformes à la(ux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatifs), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 06 sono conformi alle seguenti standardi(s) o altri(i) documenti(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 07 є вповодженні з наступними стандартами та/чи іншими нормативними документами, якщо вони будуть використані відповідно до наших інструкцій;
- 08 в соответствии с следующими стандартами и/или другими нормативными документами, если они будут использованы в соответствии с нашими инструкциями;

**EN60335-2-40,**

- 01 following the provisions of:
- 02 gemäß den Vorschriften der:
- 03 conformément aux dispositions des:
- 04 overeenkomstig de bepalingen van:
- 05 secondo le disposizioni del:
- 06 segun las disposiciones de:
- 07 в соответствии с требованиями:
- 08 в соответствии с положениями:
- 09 under tillagelse af bestemte bestemte l:
- 10 enligt följande l:
- 11 enligt följande l:
- 12 gjenfremt bestemte bestemte l:
- 13 enligt följande l, paragrafer:
- 14 se doobrat stanovenej predpisov:
- 15 prema određenoj:
- 16 kveit að:
- 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:
- 18 in urma prevederilor:
- 19 ob upštevanju dodat:
- 20 vesteravniðe:
- 21 chetvoren napravin:
- 22 enligt följande l, paragrafer:
- 23 enligt följande l, paragrafer:
- 24 edoobrat stanovenej predpisov:
- 25 bunun legislationuyn daraq:

- 01 Note<sup>1</sup> as set out in <A> and judged positively by <B>
- 02 Hinweis<sup>1</sup> wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
- 03 Remarque<sup>1</sup> la que défini dans <A> et évalué positivement par <B>
- 04 Bemerk<sup>1</sup> zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B>
- 05 Nota<sup>1</sup> como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
- 06 Nota<sup>1</sup> delimitato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
- 07 Značajnost<sup>1</sup> onako kako je određeno u <A> i pozitivno je ocijenjeno od strane <B>
- 08 Nota<sup>1</sup> la que defini dans <A> et évalué positivement par <B>
- 09 Примечание<sup>1</sup> как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>
- 10 Bemærk<sup>1</sup> som er defineret i <A> og positivt vurderet af <B>
- 11 Information<sup>1</sup> enigi <A> och godkännts av <B> enligt Certifikat <C>
- 12 Merk<sup>1</sup> som det fremkommer i <A> og gennem positivt bedømmelse af <B>
- 13 Huom<sup>1</sup> jolla on esitetty asiakirjassa <A> ja jolla <B> on hyväksynyt
- 14 Poznamka<sup>1</sup> jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 15 Napomena<sup>1</sup> kako je određeno u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B>
- 16 Megjegyzás<sup>1</sup> a(z) <A> alapján, azt <B> igazolta a megfigyelést alap
- 17 Uwaga<sup>1</sup> zgodnie z dokumentacją <A> pozytywną opinią <B>
- 18 Note<sup>1</sup> asa cum este stabilit în <A> și apreciat pozitiv de <B>
- 19 Opomba<sup>1</sup> kot je določeno v <A> in odobreno strani <B>
- 20 Märkus<sup>1</sup> nagu on määratlet dokumentis <A> ja heakskiidet <B>
- 21 Zabeleha<sup>1</sup> kako je određeno u <A> i potvrđeno pozitivno od strane <B>
- 22 Pasaba<sup>1</sup> Serifikats <C>
- 23 Paziņas<sup>1</sup> kā norādīts <A> un aplūkots <B>
- 24 Poznámka<sup>1</sup> ako bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
- 25 Not<sup>1</sup> tarifiðan orði, ónakk þetta er <A> og <B> hefur gefið góða

01\*\* DDC\*\*\* is authorised to compile the technical Construction File.  
02\*\* DDC\*\*\* hat die Berechtigung die technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.  
03\*\* DDC\*\*\* est autorisé à compiler le Dossier de construction technique.  
04\*\* DDC\*\*\* is authorised to compile the technical Construction File.  
05\*\* DDC\*\*\* está autorizada a compilar el Archivo de Construcción Técnica.  
06\*\* DDC\*\*\* e autorizzata a compilare il File tecnico di Costruzione.  
07\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
08\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
09\*\* DDC\*\*\* este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcție.  
10\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
11\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
12\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
13\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
14\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
15\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
16\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
17\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
18\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
19\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
20\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
21\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
22\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
23\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
24\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.  
25\*\* DDC\*\*\* er autorisera til at kompilere den tekniske konstruktionsfilen.

\*\*\*DCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 06 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções;
- 07 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям;
- 08 overholder følgende standard(er) eller anden/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vores instrukser;
- 09 respektive útstíngi sí útförni /överensstämelse med och följer följande standard(er) eller andra riktgivande dokument, under förutsättning att anvisning sker /överensstämelse med våra instruktioner;
- 10 respektive útstíngi sí útförni /överensstämelse med våra instruktioner;
- 11 respektive útstíngi sí útförni /överensstämelse med våra instruktioner;
- 12 respektive útstíngi sí útförni /överensstämelse med våra instruktioner;
- 13 respektive útstíngi sí útförni /överensstämelse med våra instruktioner;
- 14 respektive útstíngi sí útförni /överensstämelse med våra instruktioner;
- 15 respektive útstíngi sí útförni /överensstämelse med våra instruktioner;

**Low Voltage 2014/35/EU  
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU  
Machinery 2006/42/EC**

- 01 Diehties, as amielled.
- 02 Diehties, as amielled.
- 03 Diehties, as amielled.
- 04 Diehties, as amielled.
- 05 Diehties, as amielled.
- 06 Diehties, as amielled.
- 07 Diehties, as amielled.
- 08 Diehties, as amielled.
- 09 Diehties, as amielled.
- 10 Diehties, as amielled.
- 11 Diehties, as amielled.
- 12 Diehties, as amielled.
- 13 Diehties, as amielled.
- 14 Diehties, as amielled.
- 15 Diehties, as amielled.
- 16 Diehties, as amielled.
- 17 Diehties, as amielled.
- 18 Diehties, as amielled.
- 19 Diehties, as amielled.
- 20 Diehties, as amielled.
- 21 Diehties, as amielled.
- 22 Diehties, as amielled.
- 23 Diehties, as amielled.
- 24 Diehties, as amielled.
- 25 Diehties, as amielled.

- 01 Diehties, as amielled.
- 02 Diehties, as amielled.
- 03 Diehties, as amielled.
- 04 Diehties, as amielled.
- 05 Diehties, as amielled.
- 06 Diehties, as amielled.
- 07 Diehties, as amielled.
- 08 Diehties, as amielled.
- 09 Diehties, as amielled.
- 10 Diehties, as amielled.
- 11 Diehties, as amielled.
- 12 Diehties, as amielled.
- 13 Diehties, as amielled.
- 14 Diehties, as amielled.
- 15 Diehties, as amielled.
- 16 Diehties, as amielled.
- 17 Diehties, as amielled.
- 18 Diehties, as amielled.
- 19 Diehties, as amielled.
- 20 Diehties, as amielled.
- 21 Diehties, as amielled.
- 22 Diehties, as amielled.
- 23 Diehties, as amielled.
- 24 Diehties, as amielled.
- 25 Diehties, as amielled.

19\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavo datoteke s tehnično mapo.  
20\*\* DDC\*\*\* on lovitilur kostama tehniš dokumentašion.  
21\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
22\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
23\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
24\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
25\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.

\*\*\*DCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 16 megjeléte az adott szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják.
- 17 spełniają wymagania następujących norm i innych dokumentów normatywnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami;
- 18 sunt în conformitate cu următorii (următoarele) standard(e) sau al(e) documente (documente) normative, cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 19 skádná z nastíjnjm standardim a drugim normativim, pod pogojem, da se uporabljajo sklaau z našimi navodili;
- 20 on vastavusse järgne(s)le standardile ja/või teiste normatiivsete dokumentidega, kui need kasutatakse vastavalt meie juhendilede;
- 21 соответствуй следующим стандартам и другим нормативным документам, при условии, что они используются в соответствии с нашими инструкциями;
- 22 атфна зматан наступных стандартах и (или) других нормативных документах, при условии, что они используются в соответствии с нашими инструкциями;
- 23 таа, ја леот абилотис раздато нормативим, абилт секоједин стандартан и или нормативим документим;
- 24 суv зноде с nasledovnými normami alebo inými normatívnymi dokumentami, za predpokladu, že sa používajú v súlade s našimi navodami;
- 25 unruun, taimitarmitza gite kulanimitas ksujuja se ságlitaki standarditar ve nom bññiten begjeerte yumiludur.

- 10 Diehties, as amielled.
- 11 Diehties, as amielled.
- 12 Diehties, as amielled.
- 13 Diehties, as amielled.
- 14 Diehties, as amielled.
- 15 Diehties, as amielled.
- 16 Diehties, as amielled.
- 17 Diehties, as amielled.
- 18 Diehties, as amielled.
- 19 Diehties, as amielled.
- 20 Diehties, as amielled.
- 21 Diehties, as amielled.
- 22 Diehties, as amielled.
- 23 Diehties, as amielled.
- 24 Diehties, as amielled.
- 25 Diehties, as amielled.

- 01 Diehties, as amielled.
- 02 Diehties, as amielled.
- 03 Diehties, as amielled.
- 04 Diehties, as amielled.
- 05 Diehties, as amielled.
- 06 Diehties, as amielled.
- 07 Diehties, as amielled.
- 08 Diehties, as amielled.
- 09 Diehties, as amielled.
- 10 Diehties, as amielled.
- 11 Diehties, as amielled.
- 12 Diehties, as amielled.
- 13 Diehties, as amielled.
- 14 Diehties, as amielled.
- 15 Diehties, as amielled.
- 16 Diehties, as amielled.
- 17 Diehties, as amielled.
- 18 Diehties, as amielled.
- 19 Diehties, as amielled.
- 20 Diehties, as amielled.
- 21 Diehties, as amielled.
- 22 Diehties, as amielled.
- 23 Diehties, as amielled.
- 24 Diehties, as amielled.
- 25 Diehties, as amielled.

19\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavo datoteke s tehnično mapo.  
20\*\* DDC\*\*\* on lovitilur kostama tehniš dokumentašion.  
21\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
22\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
23\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
24\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.  
25\*\* DDC\*\*\* je povlašćen za sestavu datoteke s tehnično mapo.

\*\*\*DCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

3P511700-7B



Tetsuya Baba  
Managing Director  
Pilsen, 1st of March 2018

*Tetsuya Baba*

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**  
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,  
Czech Republic





Съдържание

<b>1</b>	<b>За документацията</b>	<b>7</b>
1.1	За настоящия документ	7
<b>2</b>	<b>За кутията</b>	<b>7</b>
2.1	Вътрешно тяло	7
2.1.1	За демонтиране на аксесоарите от вътрешния модул	7
<b>3</b>	<b>Информация за модула</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Подготовка</b>	<b>8</b>
4.1	Подготовка на мястото за монтаж	8
4.1.1	Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло	8
<b>5</b>	<b>Монтаж</b>	<b>8</b>
5.1	Отваряне на вътрешното тяло	8
5.1.1	За сваляне на предния панел	8
5.1.2	За поставяне на предния панел	8
5.1.3	За сваляне на предната решетка	8
5.1.4	За поставяне на предната решетка	9
5.1.5	За сваляне на капака на кутията с електрически кабели	9
5.1.6	За отваряне на сервисния капак	9
5.2	Монтаж на вътрешен модул	9
5.2.1	За поставяне на монтажната пластина	9
5.2.2	За пробиване на отвор в стената	10
5.2.3	За сваляне на капака на тръбния порт	10
5.2.4	За осигуряване на дренажа	10
5.3	Свързване на тръбите за хладилния агент	12
5.3.1	За свързване на тръбите за хладилния агент с вътрешното тяло	12
5.4	Свързване на електрическите кабели	12
5.4.1	За свързване на електрическото окабеляване на вътрешния модул	12
5.5	Завършване на монтажа на вътрешното тяло	13
5.5.1	За изолиране на дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и междумодулния кабел	13
5.5.2	За прекарване на тръбите през стенния отвор	13
5.5.3	За фиксиране на уреда върху монтажната пластина	13
<b>6</b>	<b>Пускане в експлоатация</b>	<b>14</b>
6.1	Контролен списък с отметки преди пускане в експлоатация	14
6.2	За изпълнение на пробна експлоатация	14
6.2.1	За изпълнение на пробна експлоатация през зимния сезон	14
<b>7</b>	<b>Изхвърляне на отпадни продукти</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Технически данни</b>	<b>15</b>
8.1	Електромонтажна схема	15
8.1.1	Унифицирана легенда на електромонтажната схема	15

**1 За документацията**

**1.1 За настоящия документ**



**ИНФОРМАЦИЯ**

Уверете се, че потребителят има на разположение печатната документация и го помолете да я съхранява за бъдещи справки.

**Целева публика**

Упълномощени монтажници



**ИНФОРМАЦИЯ**

Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска и битова употреба от неспециалисти.

**Комплект документация**

Този документ е част от комплекта документация. Пълният комплект се състои от:

- **Общи предпазни мерки за безопасност:**
  - Инструкции за безопасност, които ТРЯБВА да прочетете преди монтажа
  - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Ръководство за монтаж на вътрешния модул:**
  - Инструкции за монтаж
  - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Справочно ръководство на монтажника:**
  - Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни, ...
  - Формат: Дигитални файлове на <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Последните редакции на доставената документация може да са налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите чрез вашия дилър.

Оригиналната документация е написана на английски език. Всички други езици са преводи.

**Технически данни**

- **Извадка** от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

**2 За кутията**

**2.1 Вътрешно тяло**




**ИНФОРМАЦИЯ**

Следващите фигури са само за пример и е възможно да НЕ съответстват напълно на схемата на вашата система.

**2.1.1 За демонтиране на аксесоарите от вътрешния модул**

1 Извадете аксесоарите от долната част на опаковката.

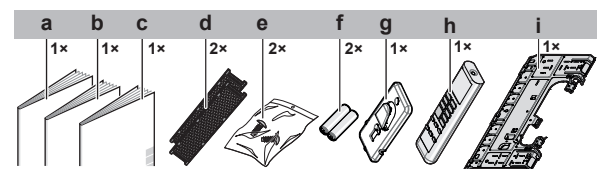

- a Ръководство за монтаж
- b Ръководство за експлоатация
- c Общи мерки за безопасност
- d Дезодориращ филтър от титаниев апатит и филтър със сребърни частици (само за FTXP)
- e Закрепващ винт за вътрешен модул (M4 × 12L). Вижте "5.5.3 За фиксиране на уреда върху монтажната пластина" ▸ 13].

### 3 Информация за модула

- f Суха батерия AAA.LR03 (алкална) за потребителския интерфейс
- g Поставка за потребителски интерфейс
- h Потребителски интерфейс
- i Монтажна пластина

### 3 Информация за модула



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА

Хладилният агент в този модул е лесно запалим.

### 4 Подготовка

#### 4.1 Подготовка на мястото за монтаж



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).


#### 4.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло



#### ИНФОРМАЦИЯ

Нивото на звуковото налягане е по-малко от 70 dBA.

- **Въздушна струя.** Уверете се, че нищо не блокира пътя на въздушната струя.
- **Дренаж.** Уверете се, че кондензационната вода може да се дренира добре.
- **Изолация на стената.** Когато атмосферните условия на стената превишават 30°C и относителна влажност от 80%, или когато към стената се подава свеж въздух, е необходима допълнителна изолация (минимална дебелина 10 мм, полиетиленова пяна).
- **Здравина на стената.** Проверете дали стената или подът са достатъчно здрави, за да издържат теглото на модула. Ако съществува опасност, укрепете стената или пода, преди да пристъпите към монтажа на модула.
- **Разстояние.** Инсталирайте уреда поне на 1,8 m от пода и спазвайте следните изисквания за разстояния от стените и тавана:

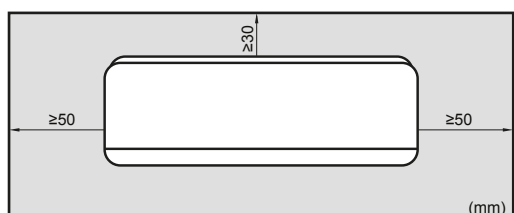


### 5 Монтаж

#### 5.1 Отваряне на вътрешното тяло

##### 5.1.1 За сваляне на предния панел

- 1 Хванете предния панел за пластинките от двете му страни и го отворете.

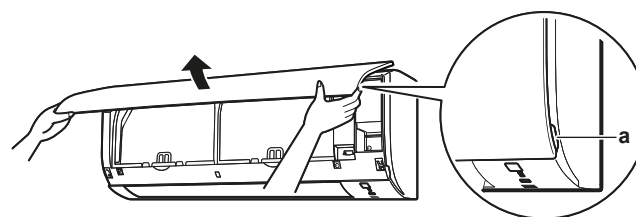


a Пластинки на панела

- 2 Свалете предния панел като го плъзнете наляво или надясно и го дръпнете към себе си.

**Резултат:** Валът на предния панел от 1 страна ще се откачи.

- 3 След това откачете по същия начин вала и от другата страна.

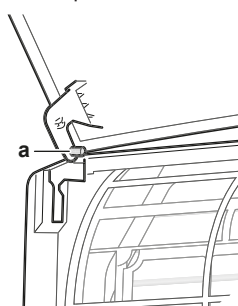

a Вал на преден панел

##### 5.1.2 За поставяне на предния панел

- 1 Поставете предния панел. Подравнете валовите с процепите и ги бутнете докрай навътре.
- 2 Бавно затворете предния панел; натиснете от двете му страни в средата.


##### 5.1.3 За сваляне на предната решетка



#### ВНИМАНИЕ

При монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системата носете подходящи лични предпазни средства (предпазни ръкавици, защитни очила и т.н.).

- 1 Свалете предния панел, за да свалите въздушния филтър.
- 2 Свалете 2 винта (клас 20~35) или 3 винта (клас 50~71) от предната решетка.
- 3 Натиснете надолу 3-те горни куки, маркирани със символ с 3 кръгчета.

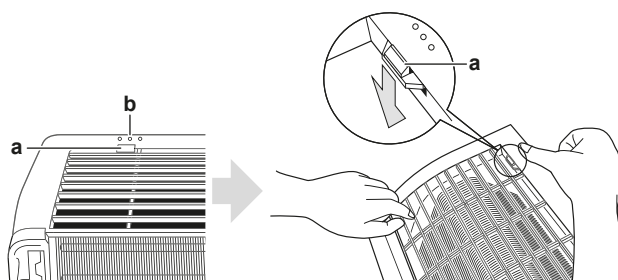


a Горна кука  
b Символ с 3 кръгчета

- 4 Препоръчваме отваряне на клапата преди сваляне на предната решетка.
- 5 Поставете двете си ръце под центъра на предната решетка, натиснете нагоре и дръпнете към себе си.



## 5 Монтаж

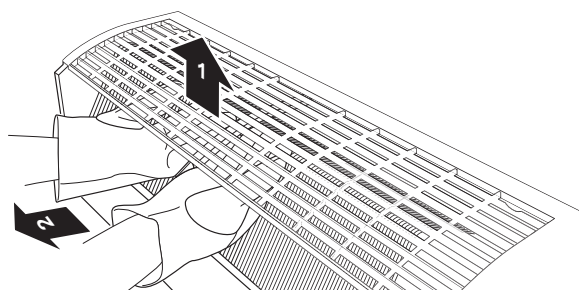


### 5.1.4 За поставяне на предната решетка

- 1 Поставете предната решетка и здраво натиснете 3-те горни куки.
- 2 Монтирайте 2 винта (клас 20~35) или 3 винта (клас 50~71) към предната решетка.
- 3 Монтирайте въздушния филтър, след това поставете предния панел.

### 5.1.5 За сваляне на капака на кутията с електрически кабели

- 1 Свалете предната решетка.
- 2 Свалете 1 винт от капака на електрическата кутия.
- 3 Отворете капака на електрическата кутия, като издърпате издадената част отгоре на капака.
- 4 Откачете пластинката на дъното и свалете капака на кутията с електрически кабели.

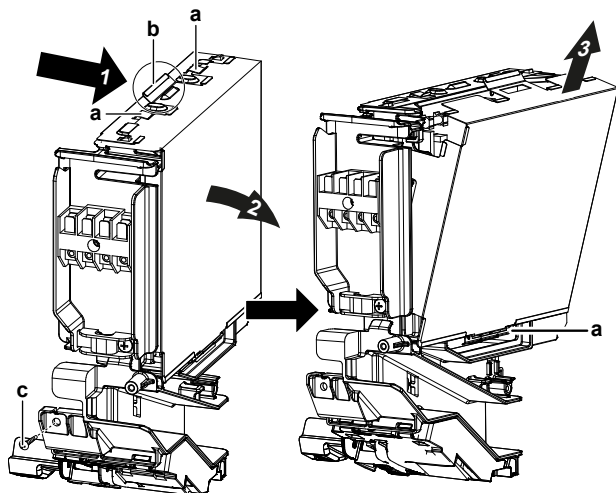


- a Пластика
- b Издадена част отгоре на капака
- c Винт

- 5 За да монтирате отново капака, първо закачете долната пластинка върху кутията с електрически кабели и плъзнете капака в горните 2 пластинки.

### 5.1.6 За отваряне на сервизния капак

- 1 Развийте и свалете 1 винт от сервизния капак.
- 2 Отворете сервизния капак с дърпане хоризонтално встрани от модула.

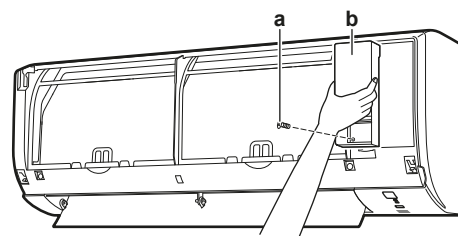

- a Винт на сервизен капак
- b Сервизен капак

## 5.2 Монтаж на вътрешен модул

### 5.2.1 За поставяне на монтажната пластина


- 1 Поставете временно монтажната пластина.
- 2 Нивелирайте монтажната пластина.
- 3 Маркирайте центровете на точките за пробиване в стената, като използвате рулетка. Позиционирайте края на рулетката на символа "▷".
- 4 Завършете монтажа като закрепите монтажната пластина към стената с винтове M4×25L (закупуват се отделно).




#### ИНФОРМАЦИЯ

Сваленият капак на тръбен порт може да се прибере в джоба на монтажната пластина.

A

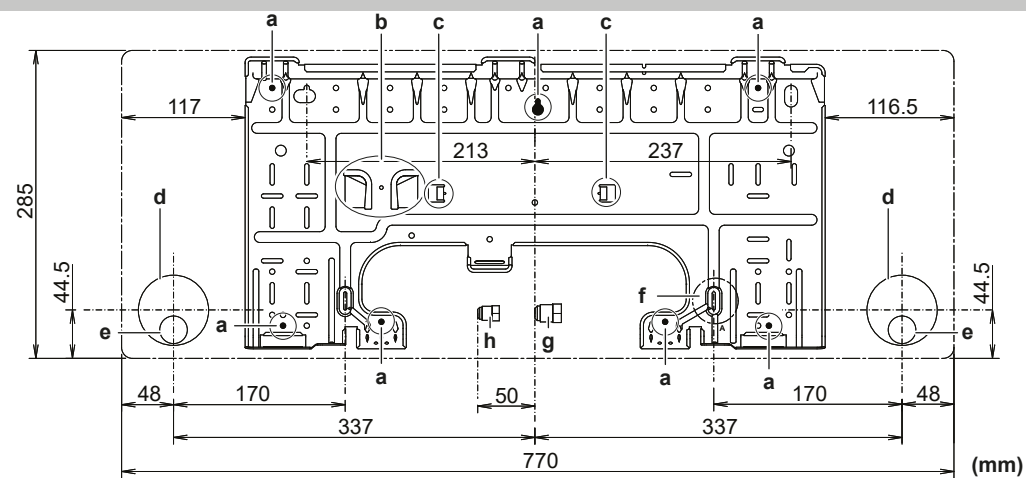

## 5 Монтаж

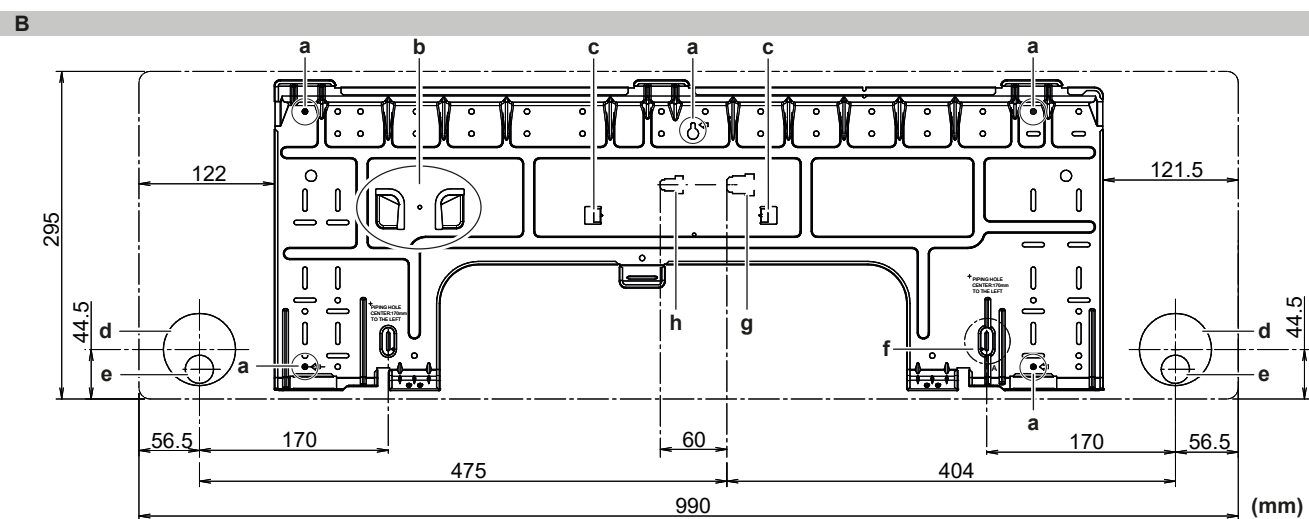

- A Монтажна пластина за клас 20~35
- B Монтажна пластина за клас 50~71
- a Препоръчителни места за закрепване на монтажната пластина
- b Джоб за капака на тръбния порт
- c Пластинки за поставяне на спиртен нивелир
- d Отвор през стената с  $\varnothing 65$  mm
- e Положение на дренажния маркуч
- f Позиция за рулетката при символ "▷"
- g Край на тръба за газообразен охладител
- h Край на тръба за течност

### 5.2.2 За пробиване на отвор в стената


#### ⚠ ВНИМАНИЕ

При стени, съдържащи метална рамка или греда, използвайте вградена в стената тръба и капак на стената върху отвора за прекарване на тръбите, за да се предпазите от излъчване на топлина, токов удар или пожар.

#### ! ЗАБЕЛЕЖКА

Уплътнете процепите около тръбите с подходящ материал за предотвратяване на водни течове (закупува се на място).

- 1 Пробийте отвор с диаметър 65 mm в стената така, че да има наклон надолу към външната страна.
- 2 Вкарайте стенна тръба в отвора.
- 3 Поставете стенен капак в стенната тръба.




- a Вградена в стената тръбопровод
- b Шпакловъчен материал
- c Капак на стенен отвор

- 4 След приключване на монтажа на охладителния тръбопровод, окабеляването и дренажния тръбопровод, НЕ забравяйте да замажете процепите на отвора с шпакловъчен материал.


### 5.2.3 За сваляне на капака на тръбния порт

За свързване на тръбите от дясно, дясно-отдолу, от ляво или ляво-отдолу, капакът на тръбния порт ТРЯБВА да се свали.

- 1 Отрежете капака на порта на тръбата от към вътрешността на предната решетка, като използвате ръчен трион.

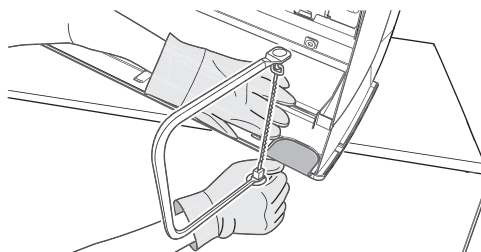

- 2 Отстранете стружките по протежение на отрязаната част, като използвате полукръгла иглена пила.

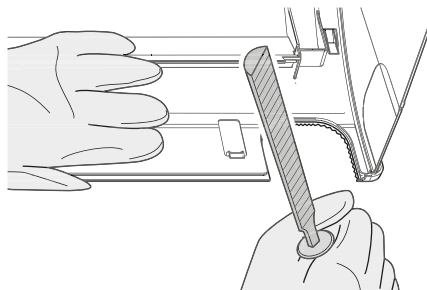

#### ! ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ използвайте клещи за отстраняване на капака на тръбния порт, тъй като това ще повреди предната решетка.


### 5.2.4 За осигуряване на дренажа

Уверете се, че кондензационната вода може да се дренира добре. Това включва:

- Общи указания
- Свързване на дренажния тръбопровод с вътрешния модул
- Проверка за утечки на вода


**Общи указания**

- **Дължина на тръбата.** Поддържайте възможно най-малка дължина на тръбите.
- **Размер на тръбата.** Ако е необходимо удължение на дренажния маркуч или на вградения дренажен тръбопровод, използвайте подходящи части, които пасват на предния край на маркуча.




**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Монтирайте дренажния маркуч с наклон надолу.
- Маслоуловители НЕ се изискват.
- НЕ поставяйте края на маркуча във вода.




- **Удължение на дренажния маркуч.** За удължаване на дренажния маркуч използвайте закупен на място маркуч с вътрешен диаметър Ø16 mm. НЕ забравяйте да използвате топлоизолираща тръба за вътрешната част на удължителния маркуч.



- a Дренажен маркуч, доставя се с уреда
- b Теплоизолираща тръба (закупува се отделно)
- c Удължителен дренажен маркуч


- **Твърда тръба от поливинилхлорид.** При свързване на твърда тръба от поливинилхлорид (номинален Ø13 mm) директно към дренажния маркуч, използвайте закупено на място дренажно гнездо (номинален Ø13 mm).



- a Дренажен маркуч, доставя се с уреда
- b Дренажно гнездо с номинален Ø13 mm (закупува се на място)
- c Твърда тръба от поливинилхлорид (закупува се на място)

- **Конденз.** Вземете мерки срещу конденз. Изолирайте изцяло дренажните тръби в сградата.

- 1 Вкарайте дренажния маркуч в дренажната тръба, както е показано на следващата фигура, така че да НЕ може да се измъкне от дренажната тръба.




**За свързване на тръбите от дясно, дясно-отзад или дясно-отдолу**

**ИНФОРМАЦИЯ**

Фабричната настройка по подразбиране е тръби от дясно. За тръби от ляво, демонтирайте тръбите от дясната страна и ги монтирайте от лявата страна.

- 1 Закачете дренажния маркуч към долната страна на охладителния тръбопровод със залепваща винилова лента.
- 2 Обвийте тръбите и дренажния маркуч заедно с изолираща лента.

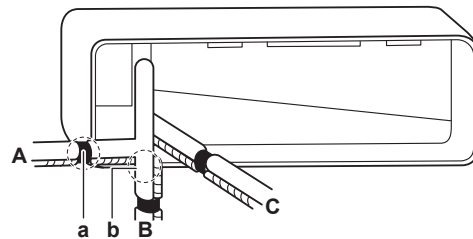

- A Тръбопровод отляво
- B Тръбопровод отдясно-отдолу
- C Тръбопровод отдясно-отзад
- a Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод отдясно
- b Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод дясно-отдолу

**За свързване на тръбите от ляво, ляво-отзад или ляво-отдолу**

**ИНФОРМАЦИЯ**


Фабричната настройка по подразбиране е тръби от дясно. За тръби от ляво, демонтирайте тръбите от дясната страна и ги монтирайте от лявата страна.

- 1 Свалете винтовете за закрепване на изолацията от дясната страна и извадете дренажния маркуч.
- 2 Извадете дренажната тапа от лявата страна и я поставете от дясната страна.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

НЕ нанасяйте смазочно масло (масло за хладилни машини) по дренажната тапа при вкарването. Нанасянето на масло причинява повреда и теч от тапата.

- 3 Вкарайте дренажния маркуч от лявата страна и не забравяйте да го затегнете с предоставения закрепващ винт; в противен случай може да има утечка на вода.

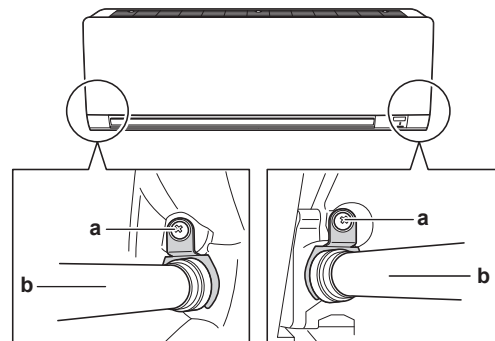


- a Винт за закрепване на изолация
- b Дренажен маркуч

- 4 Закачете дренажния маркуч към долната страна на охладителния тръбопровод със залепваща винилова лента.




## 5 Монтаж

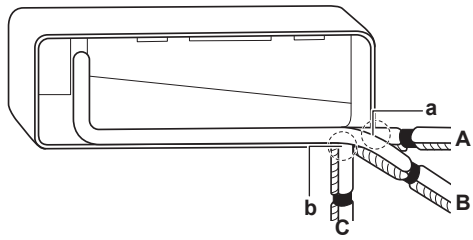

- A Тръбопровод отляво
- B Тръбопровод отляво-отзад
- C Тръбопровод отляво-отдолу
- a Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод отляво
- b Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод ляво-отдолу

### За проверка за утечки

- 1 Свалете въздушните филтри.
- 2 Постепенно налейте около 1 литър вода в дренажния контейнер и проверете за утечки на вода.

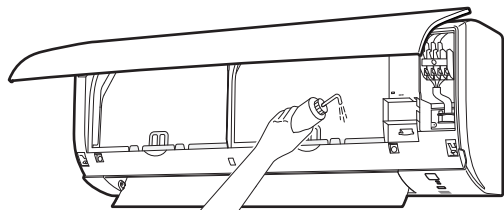


### 5.3 Свързване на тръбите за хладилния агент

**ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ**

#### 5.3.1 За свързване на тръбите за хладилния агент с вътрешното тяло

- **Дължина на тръбата.** Поддържайте възможно най-малка дължина на тръбите.
- **Съединения чрез конусовидна гайка.** Свържете охлаждащия тръбопровод към модула чрез конусовидни гайки.
- **Изоляция.** Изолирайте охлаждащия тръбопровод, междумодулния проводник и дренажния маркуч на вътрешния модул както следва:



- a Тръба за газ
- b Изоляция на тръба за газообразен хладилен агент
- c Междумодулен кабел
- d Тръба за течност
- e Изоляция на тръба за течен хладилен агент
- f Залепваща лента
- g Дренажен маркуч



#### ЗАБЕЛЕЖКА

Изолирайте всички тръби за хладилен агент. По всяка открита тръба може да се образува конденз.

### 5.4 Свързване на електрическите кабели



**ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР**



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси и отделяне на контакта от поне 3 mm, който осигурява пълно изключване съгласно категория на свръхнапрежение III.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се замени от производителя, негов сервиз или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ свързвайте захранващия проводник към вътрешния модул. Това може да причини токови удари или пожар.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте в продукта електрически части, закупени в местната търговска мрежа.
- НЕ разклонявайте захранването за дренажната помпа и др. от клемния блок. Това може да причини токови удари или пожар.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съхранявайте вътрешно-модулното окабеляване далеч от медни тръби без топлоизолация, тъй като тези тръби ще бъдат много горещи.

#### 5.4.1 За свързване на електрическото окабеляване на вътрешния модул

Електрическите работи следва да се извършват в съответствие с ръководството за монтаж и националните разпоредби за окабеляване или местните правилници.

- 1 Поставете вътрешния модул върху куките на монтажната пластина. Използвайте отметките "Δ" за насока.

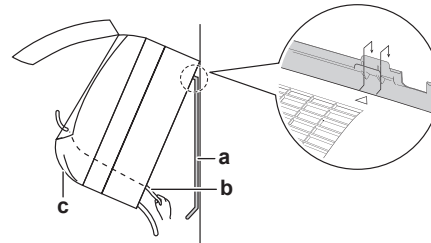

- a Монтажна пластина (аксесоар)
- b Междумодулен кабел
- c Кабелен водач

- 2 Отворете предния панел и след това сервизния капак. Вижте "5.1 Отваряне на вътрешното тяло" [p 8].
- 3 Прекарайте вътрешно-модулните свързващи кабели от външния модул през отвора в стената, през гърба на вътрешния модул и през предната страна.

**Бележка:** При предварително оголване на краищата на вътрешно-модулните кабели, обвийте краищата на проводниците с изолираща лента.


- 4 Огънете края на кабела нагоре.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Линиите на управлението и захранването трябва да бъдат отделени една от друга. Управляващите и захранващите проводници може да се пресичат, но НЕ и да преминават успоредно един на друг.
- За да се избегне електрическа интерференция, разстоянието между двата вида проводници трябва ВИНАГИ да бъде поне 50 mm.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете модулет да бъде използван за убежище на дребни животни. Дребните животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.

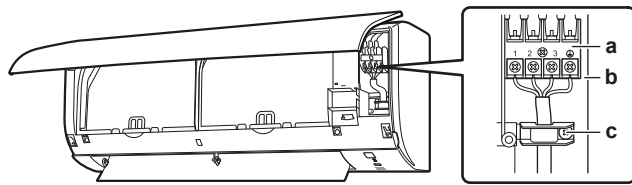

- a Клемен блок
- b Блок с електрически компоненти
- c Кабелна скоба


- Оголете краищата на кабелите на приблизително 15 mm.
- Съпоставете цветовете на проводниците с номерата на клемите от клемните блокове на вътрешния и външния модул и завинтете здраво проводниците към съответстващите им клемни.
- Свържете заземяващия проводник към съответстващата му клемна.
- Закрепете добре проводниците с клемните винтове.
- Дръпнете проводниците, за да се уверите, че са надеждно закрепени, след това прихванете проводниците с приспособление за придържане на кабели.
- Оформете проводниците така, че сервисният капак да се затваря добре, след това затворете капака.

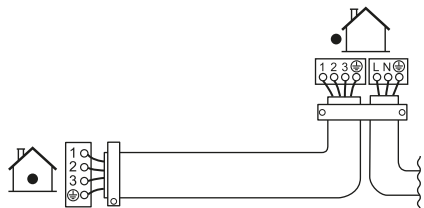

**5.5 Завършване на монтажа на вътрешното тяло**

**5.5.1 За изолиране на дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и междумодулния кабел**


- След приключване на работата по дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и електрическото окабеляване. Обвийте тръбите за хладилен агент, вътрешно-модулния проводник и дренажния маркуч заедно с изолираща лента. Припокривайте поне половината ширина на лентата при всяка намотка.

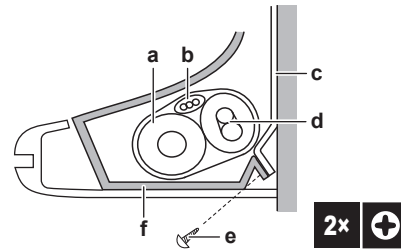

- a Дренажен маркуч
- b Междумодулен кабел
- c Монтажна пластина (аксесоар)
- d Тръбопровод за охладителя
- e Закрепващ винт за вътрешен модул M4 x 12L (аксесоар)
- f Рамка на основата

**5.5.2 За прекарване на тръбите през стенния отвор**


- Оформете охладителните тръби по протежение на отметката за тръба върху монтажната пластина.

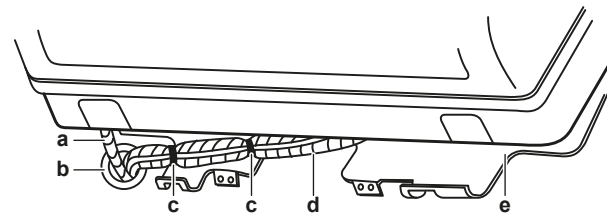

- a Дренажен маркуч
- b Замажете този отвор с шпакловъчен материал или хоросан
- c Залепваща винилова лента
- d Изолационна лента
- e Монтажна пластина (аксесоар)

**ЗАБЕЛЕЖКА**


- НЕ огъвайте тръбите за хладилен агент.
- НЕ натискайте силно тръбите за хладилен агент върху долната рамка или предната решетка.

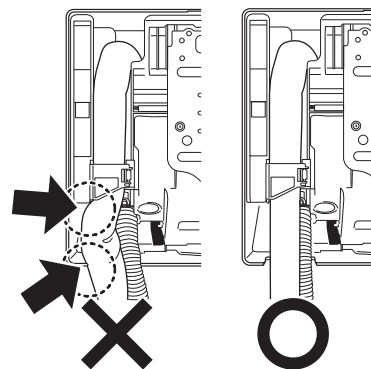

- Прекарайте дренажния маркуч и охладителния тръбопровод през отвора в стената.

**5.5.3 За фиксиране на уреда върху монтажната пластина**

- Поставете вътрешния модул върху кукиците на монтажната пластина. Използвайте отметките "Δ" за насока.



## 6 Пускане в експлоатация

- Натиснете долната рамка на модула с две ръце, за да го поставите върху долните куки на монтажната пластина. Уверете се, че проводниците НЕ са притиснати някъде.

**Бележка:** Внимавайте междумодулният кабел да НЕ засяга вътрешния модул.

- Натиснете долния ръб на вътрешния модул с две ръце, докато легне здраво върху куките на монтажната пластина.
- Закрепете вътрешния модул към монтажната плоча с 2-та фиксиращи винта M4 × 12L (аксесоар).

## 6 Пускане в експлоатация



### ЗАБЕЛЕЖКА

ВИНАГИ експлоатирайте уреда с термистори и/или сензори/превключватели за високо налягане. Ако НЕ направите това, може да се стигне до изгаряне на компресора.

### 6.1 Контролен списък с отметки преди пускане в експлоатация

След монтажа на уреда, първо проверете посочените по-долу елементи. След извършване на всички проверки, уредът трябва да се затвори. Включете електрозахранването на уреда след като той бъде затворен.

<input type="checkbox"/>	Прочетете всичките инструкции за монтаж, както са описани в <b>справочното ръководство на монтажника</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Вътрешните модули</b> са монтирани правилно.
<input type="checkbox"/>	<b>Външното тяло</b> е инсталирано правилно.
<input type="checkbox"/>	<b>Вход/изход на въздух</b> Проверете дали отворите за вход и изход на въздух на модула НЕ са запушени от хартия, картон или други материали.
<input type="checkbox"/>	НЯМА липсващи или <b>обърнати фази</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Тръбите за хладилния агент</b> (газообразен и течен) са термоизолирани.
<input type="checkbox"/>	<b>Дренаж</b> Уверете се, че дренажът тече безпрепятствено. <b>Възможно последствие:</b> Кондензираната вода може да капе.
<input type="checkbox"/>	Системата е правилно <b>заземена</b> и заземяващите клеми са затегнати здраво.
<input type="checkbox"/>	<b>Предпазителите</b> или инсталираните на място защитни устройства са монтирани съгласно изискванията на настоящия документ и НЕ са шунтирани.
<input type="checkbox"/>	<b>Захранващото напрежение</b> съответства на напрежението върху идентификационния етикет на модула.
<input type="checkbox"/>	За <b>свързващия кабел</b> се използват посочените проводници.
<input type="checkbox"/>	Вътрешният модул получава сигнал от <b>потребителския интерфейс</b> .
<input type="checkbox"/>	В превключвателната кутия <b>НЯМА разхлабени съединения</b> или повредени електрически компоненти.
<input type="checkbox"/>	<b>Изоляционно съпротивление</b> на компресора е ОК.

<input type="checkbox"/>	Вътре във вътрешното и външното тяло <b>НЯМА повредени компоненти</b> или <b>смачкани тръби</b> .
<input type="checkbox"/>	НЯМА <b>изтичане на хладилен агент</b> .
<input type="checkbox"/>	Монтираните тръби са с точния размер и <b>тръбите</b> са правилно изолирани.
<input type="checkbox"/>	<b>Спирателните клапани</b> (за газообразен и течен хладилен агент) на външното тяло са напълно отворени.

### 6.2 За изпълнение на пробна експлоатация

**Предпоставка:** Захранването ТРЯБВА да бъде в посочения диапазон.

**Предпоставка:** Пробната експлоатация трябва да се осъществи в режим на охлаждане или в режим на отопление.

**Предпоставка:** Извършете пробното пускане в експлоатация в съответствие с ръководството за експлоатация на вътрешния модул, за да се гарантира, че всички функции и части работят нормално.

- В режим на охлаждане, изберете най-ниската програмируема температура. В режим на отопление, изберете най-високата програмируема температура. Пробната експлоатация може да се изключи при нужда.
- След завършване на пробната експлоатация, задайте нормална стойност на температурата. В режим на охлаждане: 26~28°C, в режим на отопление: 20~24°C.
- Системата спира да работи 3 минути след изключването на модула.

#### 6.2.1 За изпълнение на пробна експлоатация през зимния сезон

Когато климатикът работи в режим на **Охлаждане** през зимата, задайте пробна експлоатация по следния начин.

##### За модули FTXP

- Натиснете и едновременно.
- Натиснете .
- Изберете .
- Натиснете .
- Натиснете за включване на системата.

**Резултат:** Пробната експлоатация ще спре автоматично след около 30 минути.

- За спиране на работа натиснете .

##### За модули FTXF and ATXF

- Натиснете за включване на системата.
- Натиснете средата на , и едновременно.
- Натиснете двукратно.

**Резултат:** ще се появи на дисплея. Избрана е пробна експлоатация. Пробната експлоатация ще спре автоматично след около 30 минути.

- За спиране на работа натиснете .



### ИНФОРМАЦИЯ

Някои от функциите НЕ могат да се използват в режим на пробна експлоатация.



## 7 Изхвърляне на отпадни продукти

Ако спирането на електрозахранването се случи по време на работа, системата автоматично се рестартира веднага след възстановяване на захранването.

## 7 Изхвърляне на отпадни продукти



### ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

## 8 Технически данни

- Извадка от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

### 8.1 Електромонтажна схема

Схемата на окабеляване се предоставя с уреда и е разположена от вътрешната страна на външния модул (долна страна на горния панел).

#### 8.1.1 Унифицирана легенда на електромонтажната схема

За информация относно приложените части и номериране, вижте електромонтажната схема на модула. Номерирането на частите е с арабски цифри във възходящ ред за всяка част и е представено в обзора по-долу чрез "\*" в кода на частта.

Символ	Значение	Символ	Значение
	Прекъсвач на верига		Защитно заземяване
	Свързване		Заземяване (винт)
	Конектор		Конектор на реле
	Земя		Клема
	Местно окабеляване		Контактна пластина
	Предпазител		Кабелна скоба
	Вътрешен модул		
	Външен модул		







Символ	Цвят	Символ	Цвят
BLK	Черно	ORG	Оранжево
BLU	Синьо	PNK	Розово
BRN	Кафяво	PRP, PPL	Лилаво
GRN	Зелено	RED	Червено
GRY	Сиво	WHT	Бяло
		YLW	Жълто

Символ	Значение
A*P	Печатна платка








Символ	Значение
BS*	Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ, работен превключвател
BZ, H*O	Зумер
C*	Кондензатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*	Съединение, конектор
D*, V*D	Диод
DB*	Диоден мост
DS*	DIP превключвател
E*H	Нагревател
FU*, F*U, (за характеристиките, вижте PCB във вашето устройство)	Предпазител
FG*	Конектор (маса на рамка)
H*	Кабелен сноп
H*P, LED*, V*L	Пилотна лампа, светодиода
HAP	Светодиод (сервизен монитор - зелен)
HIGH VOLTAGE	Високо напрежение
IES	Сензор Intelligent eye
IPM*	Intelligent power module
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнитно реле
L	Под напрежение
L*	Намотка
L*R	Реактор
M*	Стълков електродвигател
M*C	Електродвигател на компресора
M*F	Двигател на вентилатор
M*P	Електродвигател на дренажна помпа
M*S	Поворотен двигател
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнитно реле
N	Неутрално
n=*, N=*	Брой преминавания през феритната сърцевина
PAM	Амплитудно-импулсна модулация
PCB*	Печатна платка
PM*	Захранващ модул
PS	Превключване на захранване
PTC*	РТС термистор
Q*	Биполярен транзистор с изолиран затвор (IGBT)
Q*DI	Прекъсвач, управляван от утечен ток
Q*L	Предпазител срещу претоварване
Q*M	Термо превключвател
R*	Резистор
R*T	Термистор
RC	Приемник
S*C	Ограничител
S*L	Поплавъчен превключвател
S*NPH	Сензор за налягане (високо)
S*NPL	Сензор за налягане (ниско)







## 8 Технически данни



Символ	Значение
S*PH, HPS*	Превключвател за налягане (високо)
S*PL	Превключвател за налягане (ниско)
S*T	Термостат
S*RH	Датчик за влажността
S*W, SW*	Работен превключвател
SA*, F1S	Разрядник за защита от пренапрежения
SR*, WLU	Приемник на сигнали
SS*	Селекторен превключвател
SHEET METAL	Клеморедна фиксирана плоча
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Предавател
V*, R*V	Варистор
V*R	Диоден мост
WRC	Безжично дистанционно управление
X*	Клема
X*M	Клеморед (блок)
Y*E	Намотка на електронен разширителен клапан
Y*R, Y*S	Реверсивен електромагнитен вентил (бобина)
Z*C	Феритна сърцевина
ZF, Z*F	Противошумов филтър

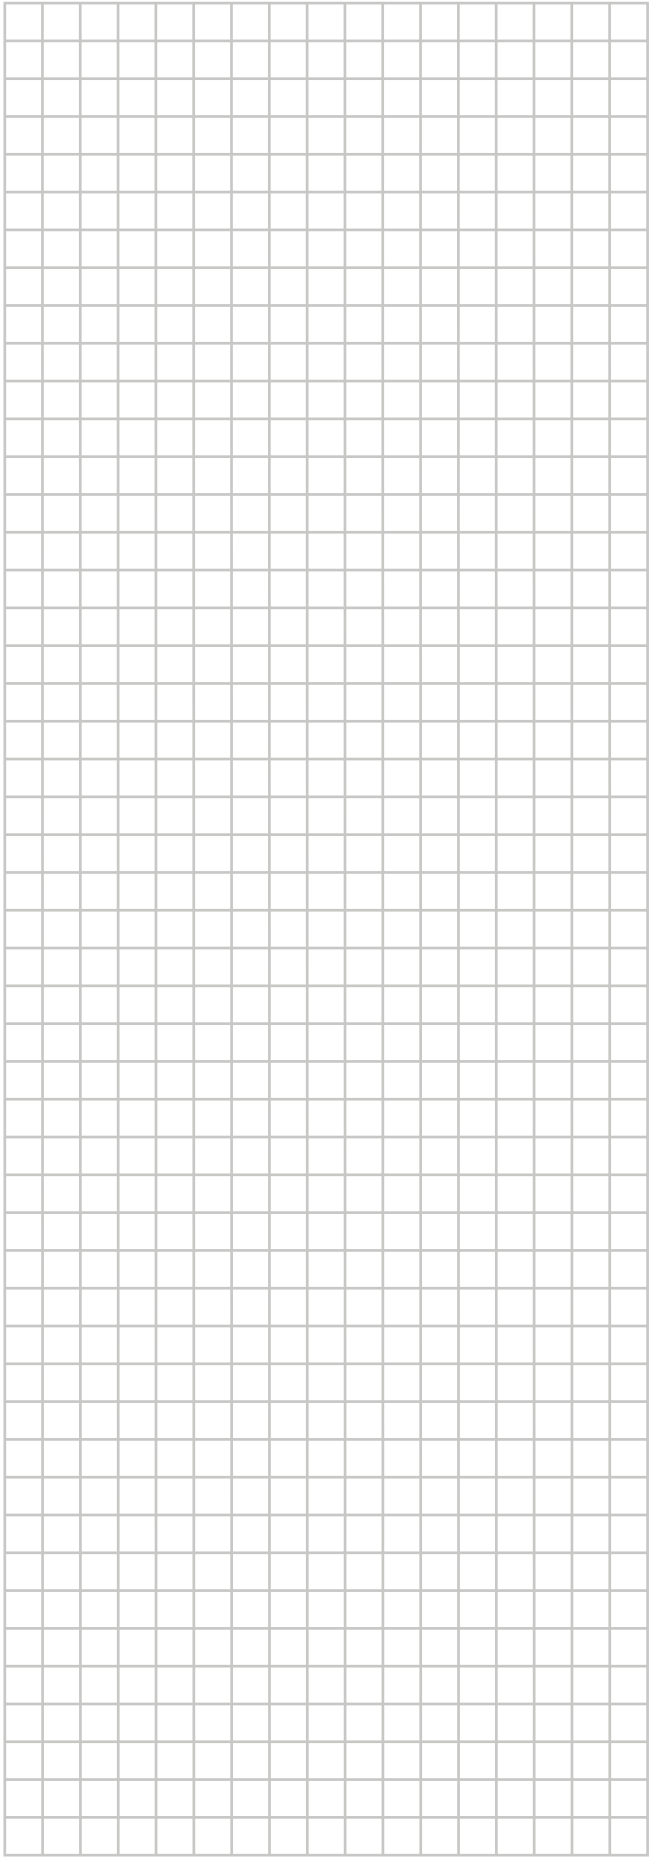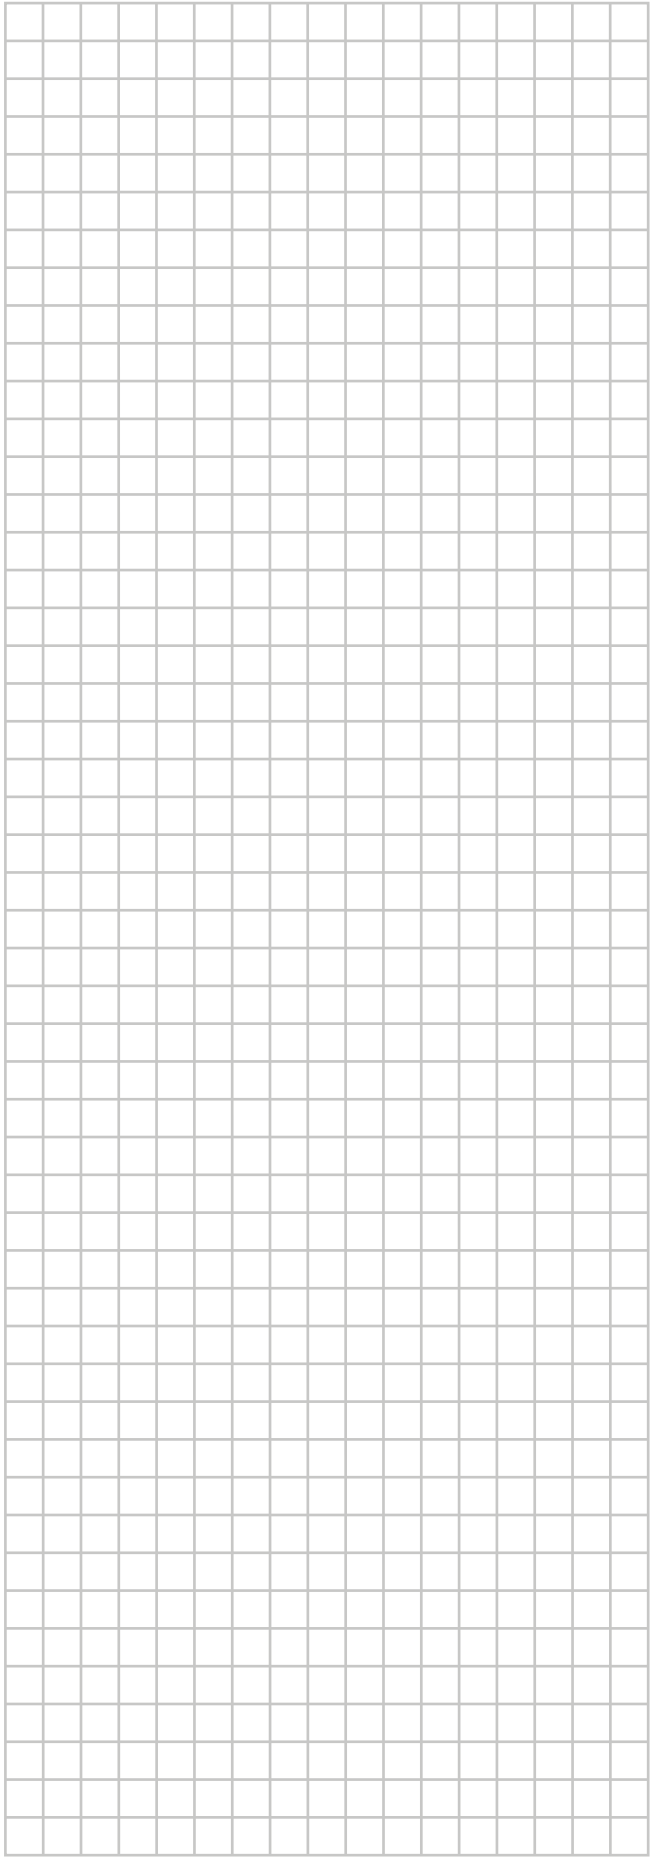



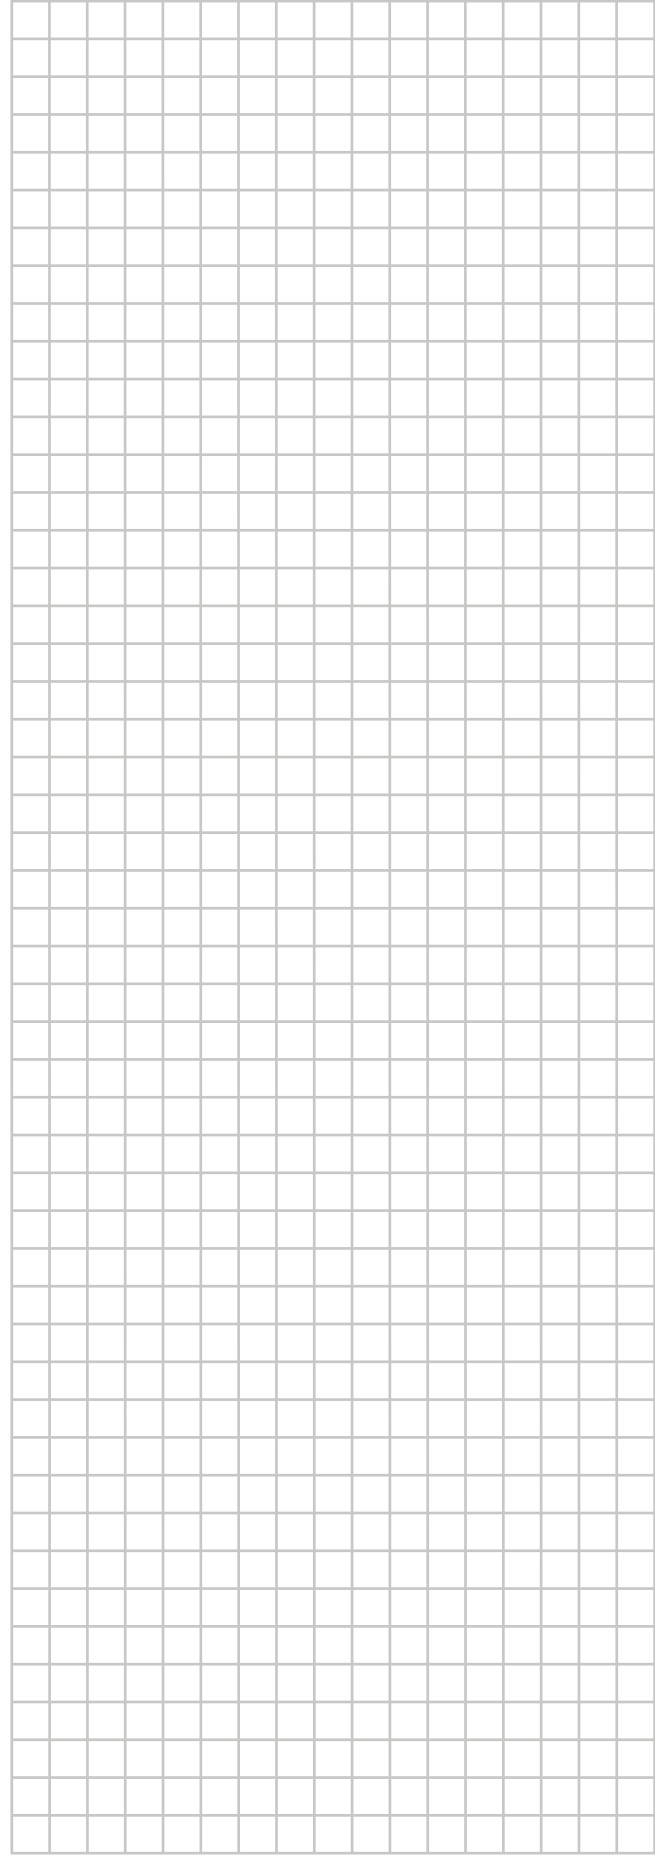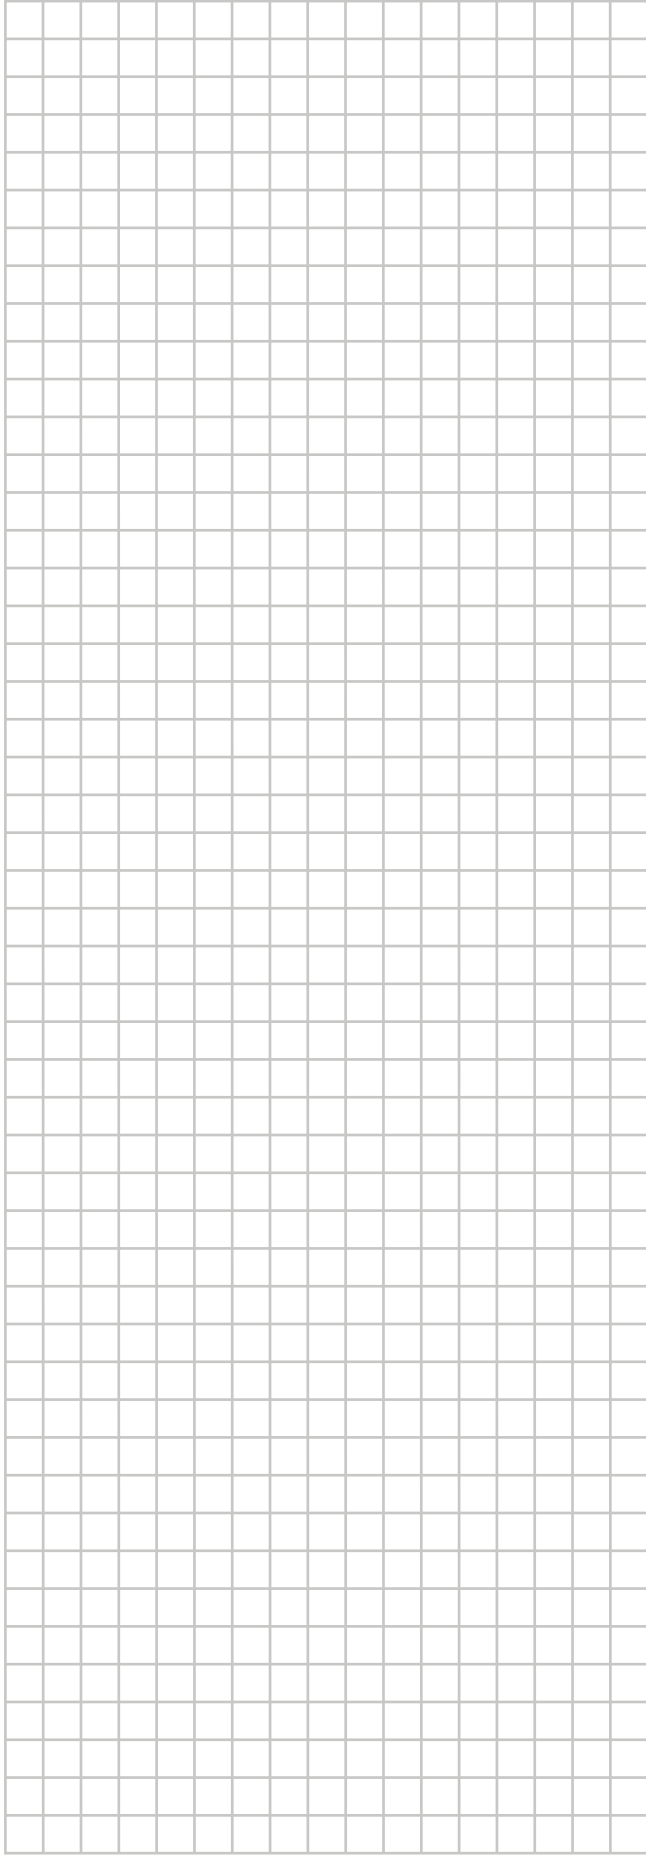

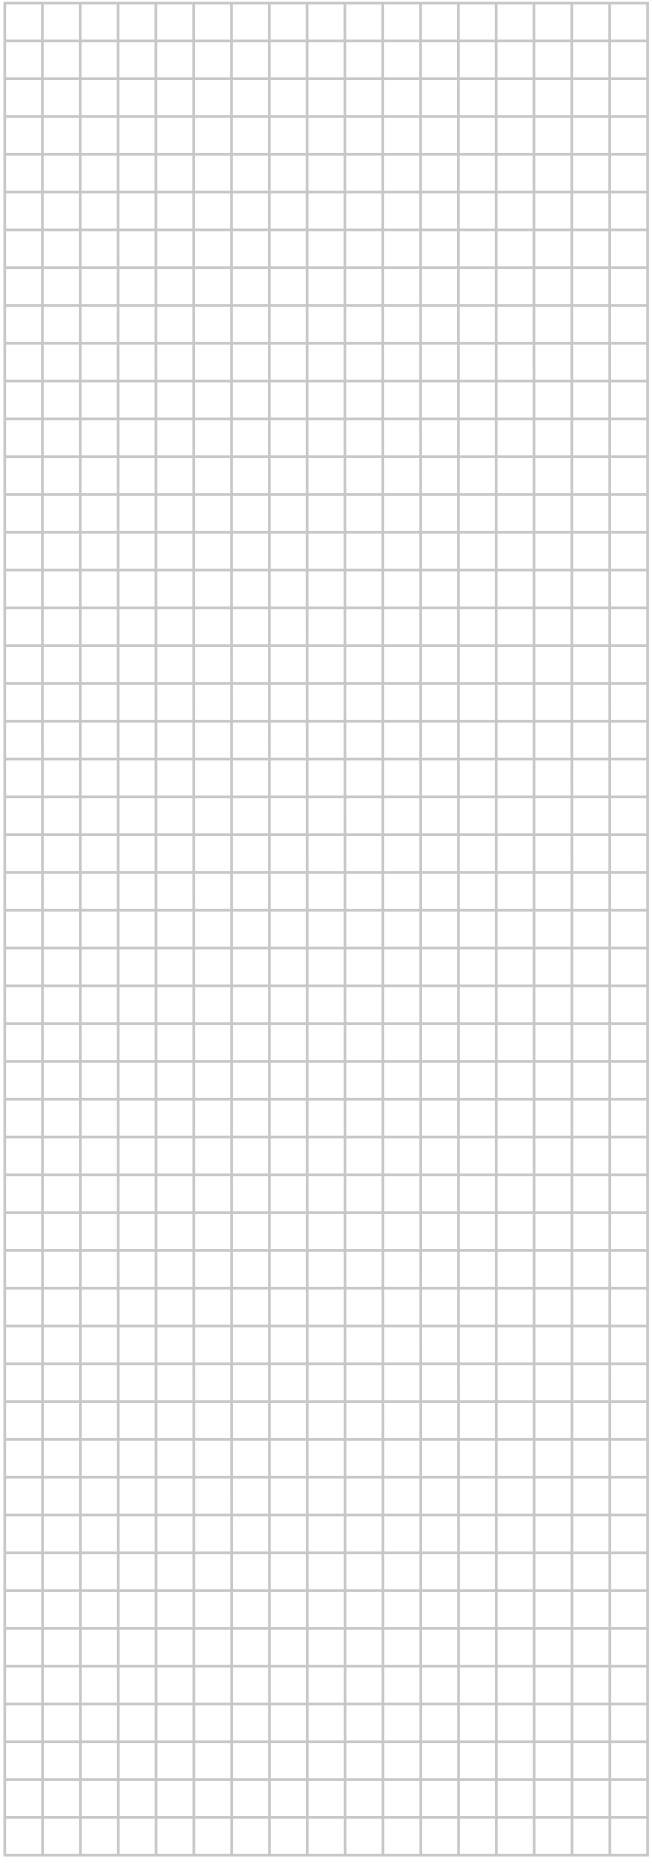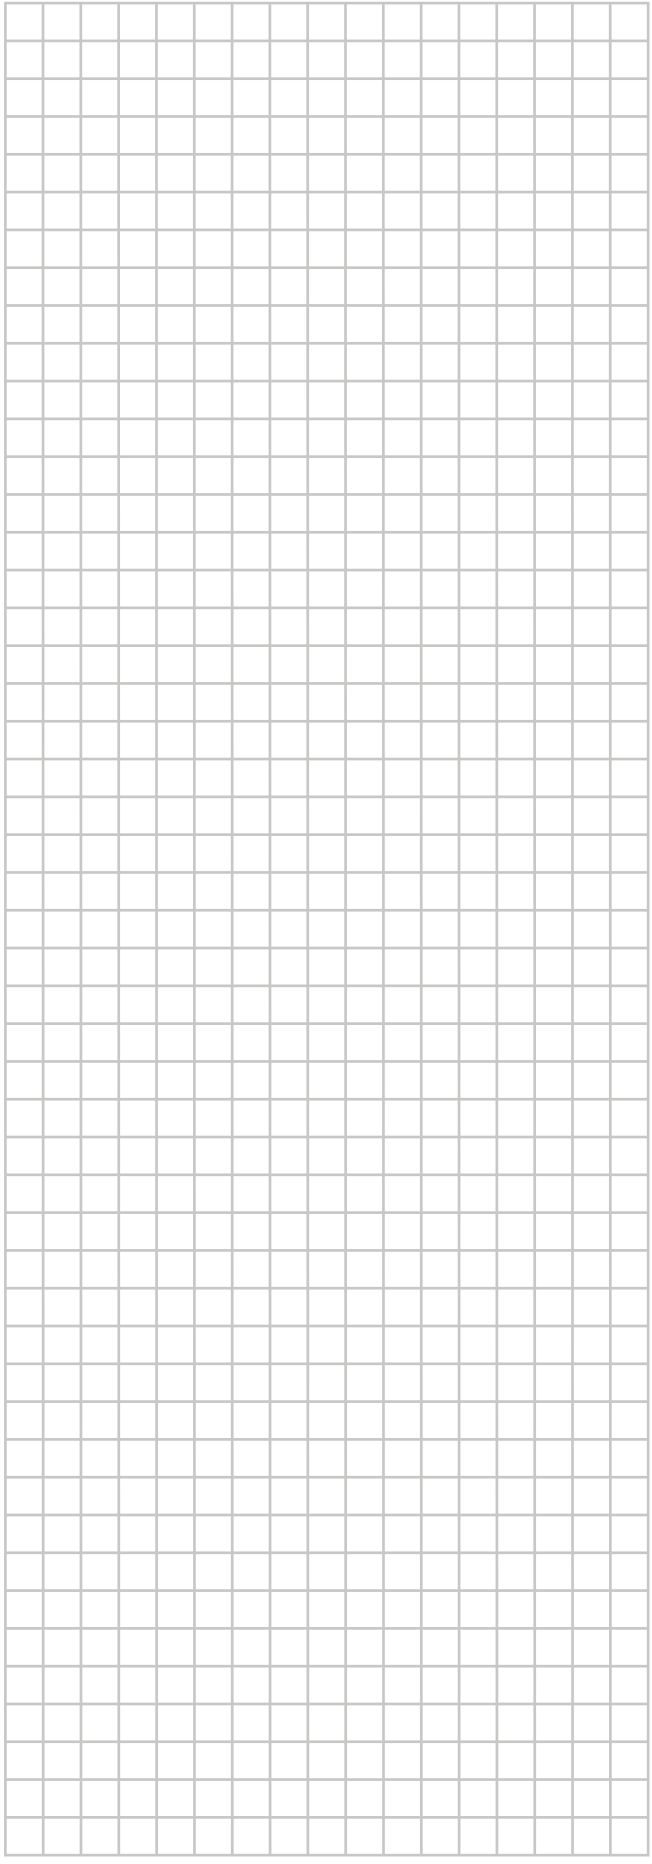



**EAC**



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**  
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**  
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P512025-8R 2019.12

Copyright 2018 Daikin

